



Poziom porównawczy 170.00 m n.p.m.



Uwaga:
Założone rzędne istniejącej kanalizacji sanitarnej i energetyki mogą być nieprawdziwe. Sprawdzenia należy dokonać podczas robót tj. odkopać rurociągi i dostosować dane do rzędnych faktycznych.

Uwaga:
Istniejący kabel energetyczny ułożony w ziemi na głębokości 0,7m.

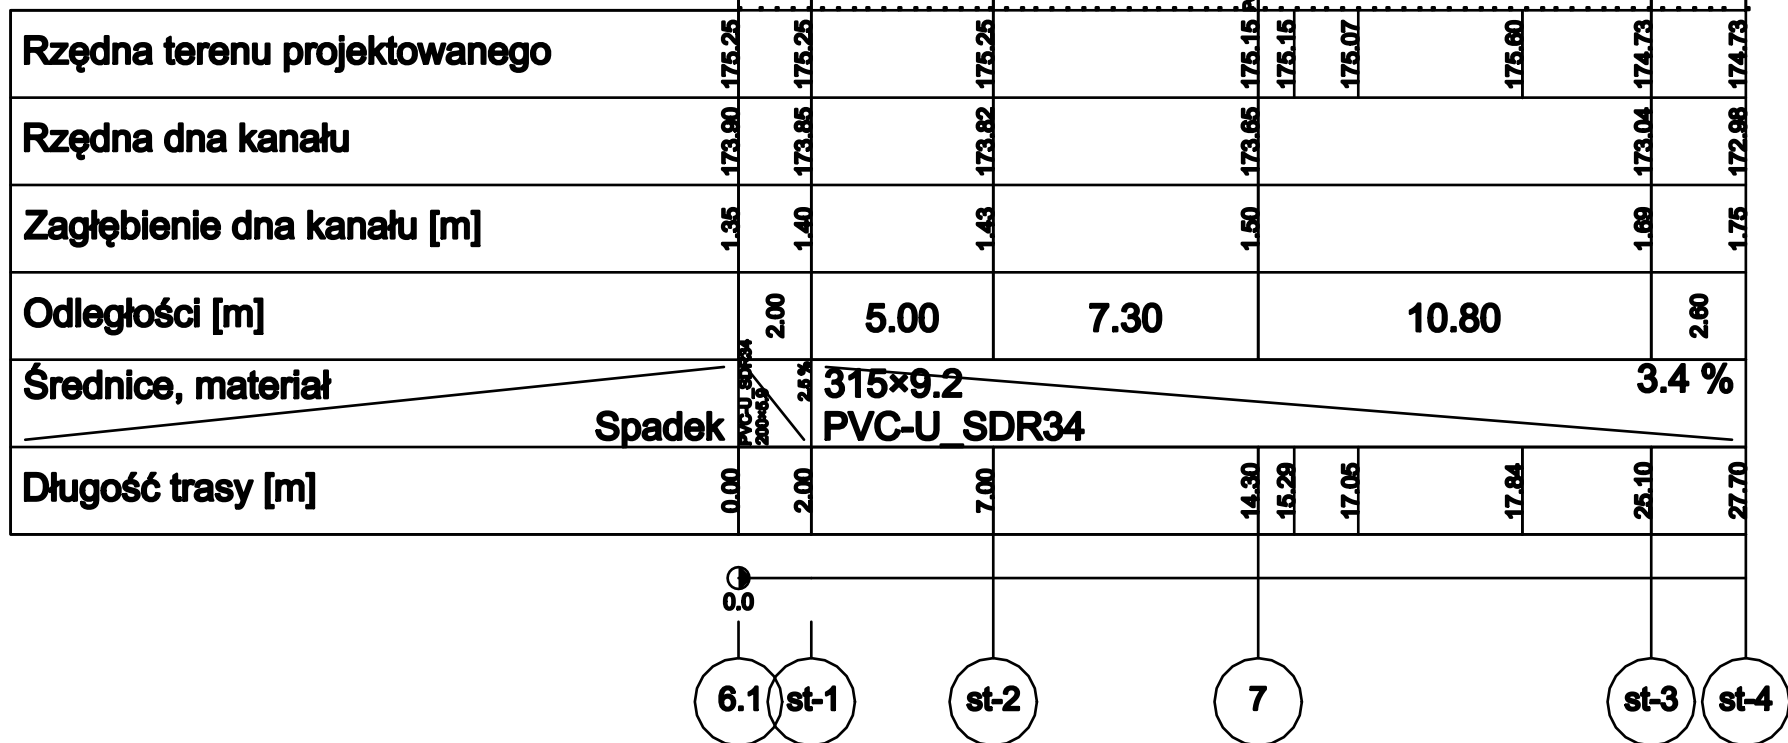

JANRES Janusz Konieczny
ul. Winna 15, 35-112 Rzeszów
tel. 502 346 146
tel./fax. 17 854 75 70

Inwestor	URZĄD GMINY TRYŃCZA Tryńcza 127, 37 – 204 Tryńcza	Stadium: PB	
		Branża: technologiczna	
Obiekt	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W M. TRYŃCZA, GMINA TRYŃCZA	Numer dokumentacji 0029-OS-2014	
Treść rysunku	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH	Data realizacji 04.2016	
Funkcja	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis
Projektował	mgr inż. Marta Nowak	KUP/0071/P00S/15	
Opracował	-	-	
Sprawił	mgr inż. Wojciech Kabaciński	KUP/0173/PWOS/09	
Główny technolog	-	-	

Skala
1:100/200

Nr rys.
20T