


ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

LEGENDA:

- układ wyciągowy
- układ wyciągowy sanitarny
- układ wyrzutowy
- układ czerpny
- wywiew (ilość powietrza)
- nawiewnik okienny (ilość pow.)
- kratka transferowa
- nazwa pionu wentylacyjnego

UWAGI:

- naależy przewidzieć kratki transferowe w drzwiach
- przed przystąpieniem do robót sprawdzić możliwości montażowe a także skoordynować prace

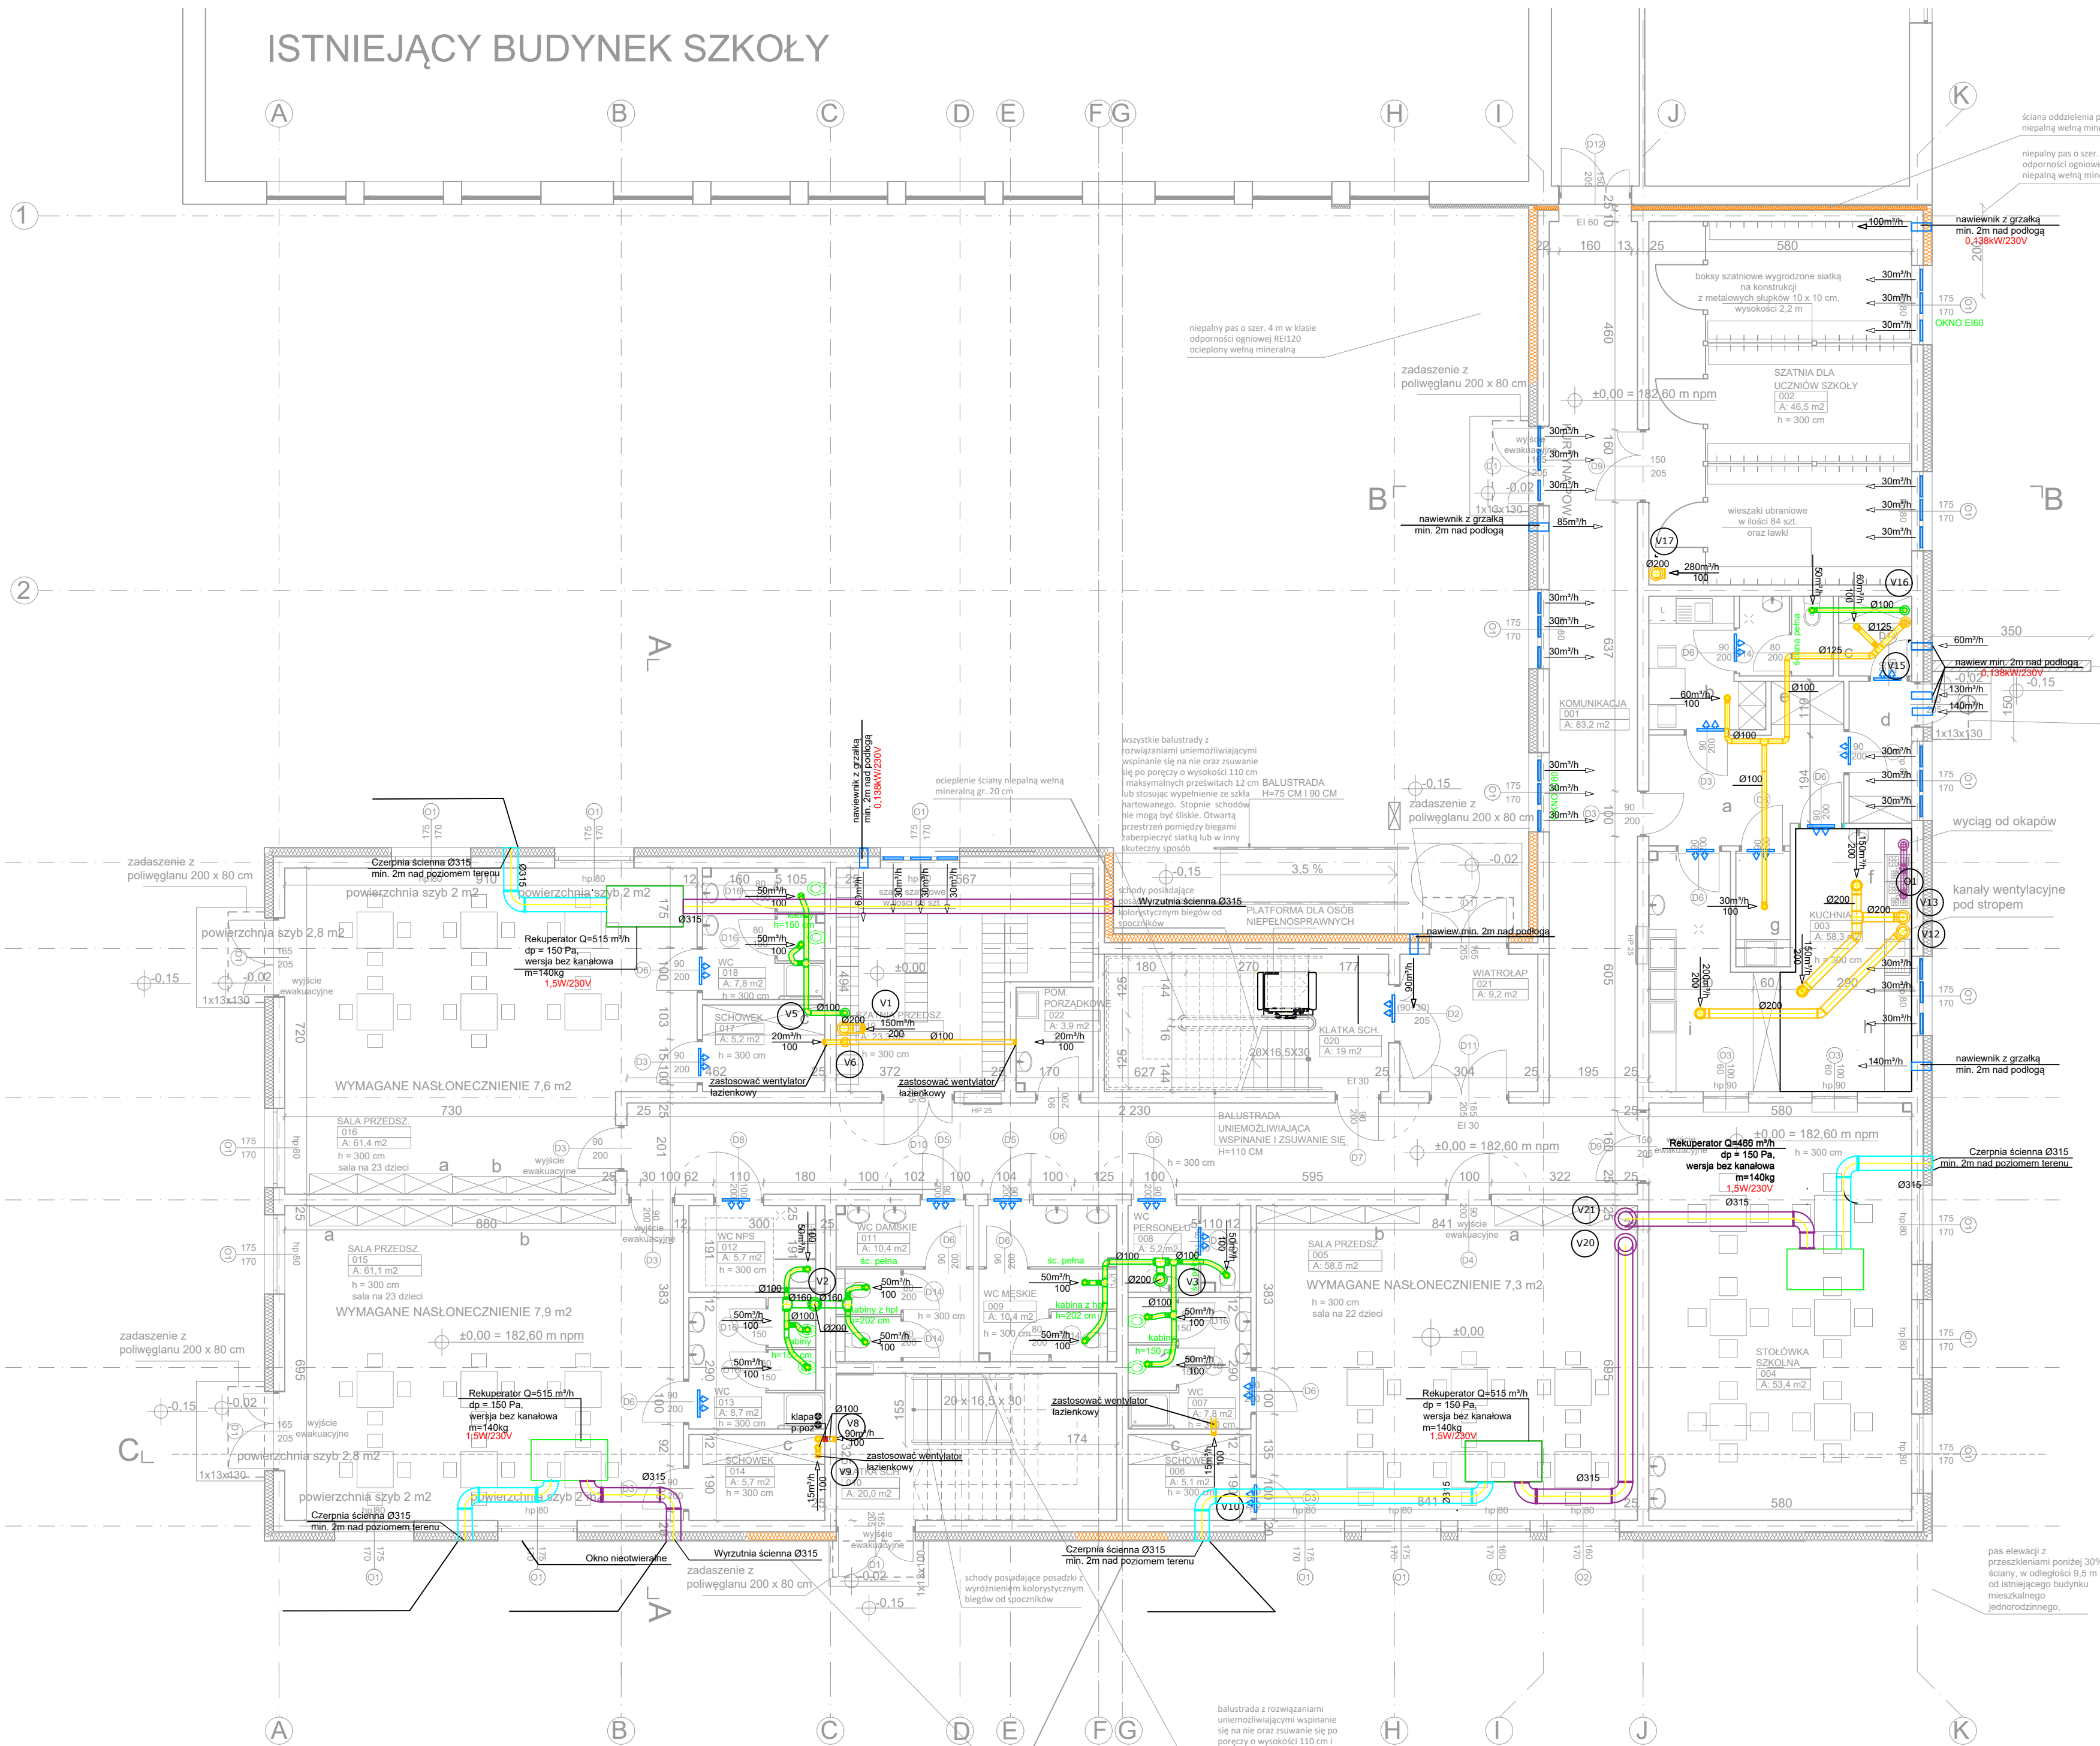

Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNIEWCZYŃNE ŁAŃCUCZCE WRAZ Z REALIZACJĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WOD.-KAN., C.O., GAZ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ, PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WODOCIEGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZENIESIENIEM STACJI TRANSFORMATOROWEJ		Etap: projekt techniczny
Inwestor: GMINA TRYŃCZA, TRYŃCZA 127, 37-204 TRYŃCZA		Branża: sanitarna
Adres inwestycji: GNIEWCZYŃNA ŁAŃCUCZKA 608, 37-203 GNIEWCZYŃNA ŁAŃCUCZKA, DZ. NR 3692, 3715 OBR. 0002 GNIEWCZYŃNA ŁAŃCUCZKA, JEDN. EW. 181408_2, IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 181408_2.0002.3692, 181408_2.0002.3715		Data: 01.10.2021 r.
Wykonawca: Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o.o. ul. Zemborzycka 53 20 - 445 Lublin tel. 664 - 566 - 191		
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia
Projektant	mgr inż. Iwona Frączek	LUB/0157/PWBS/20
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Orzeł	LUB/0384/PWBS/15
Nazwa rysunku	Instalacja wentylacji - Rzut parteru	Skala 1:100
		Nr rysunku V1